
Schemat podłączenia układu pomiarowo–rozliczeniowego

Węzeł cieplny Kalisz, ul. Dobrzecka 16

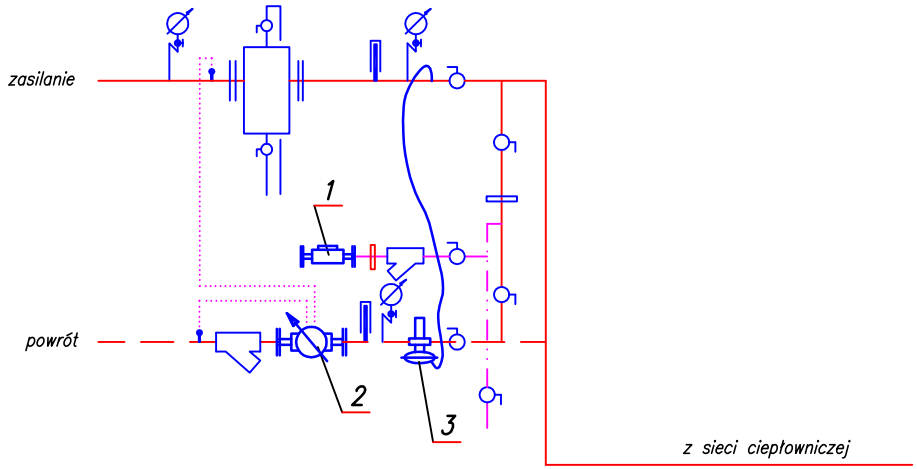

1 – wodomierz do wody gorącej qn= 1,0 m3/h dn 15
2 – ultradźwiękowy ciepłomierz (qn = 10,0 m3/h, kv = 32 m3/h) wraz z modułem M–Bus oraz baterią 6–cio letnią
3 – Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień i przepływu o nastawie 0,2 ÷ 1,0 bara i zakresie przepływu 0,8 ÷ 12 m3/h oraz kV = 16 m3/h.

Opracowała :

mgr inż. Barbara Gajek